


RZUT PIĘTRA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO
INSTALACJA C.O. I KOTŁOWNI
SKALA 1:100

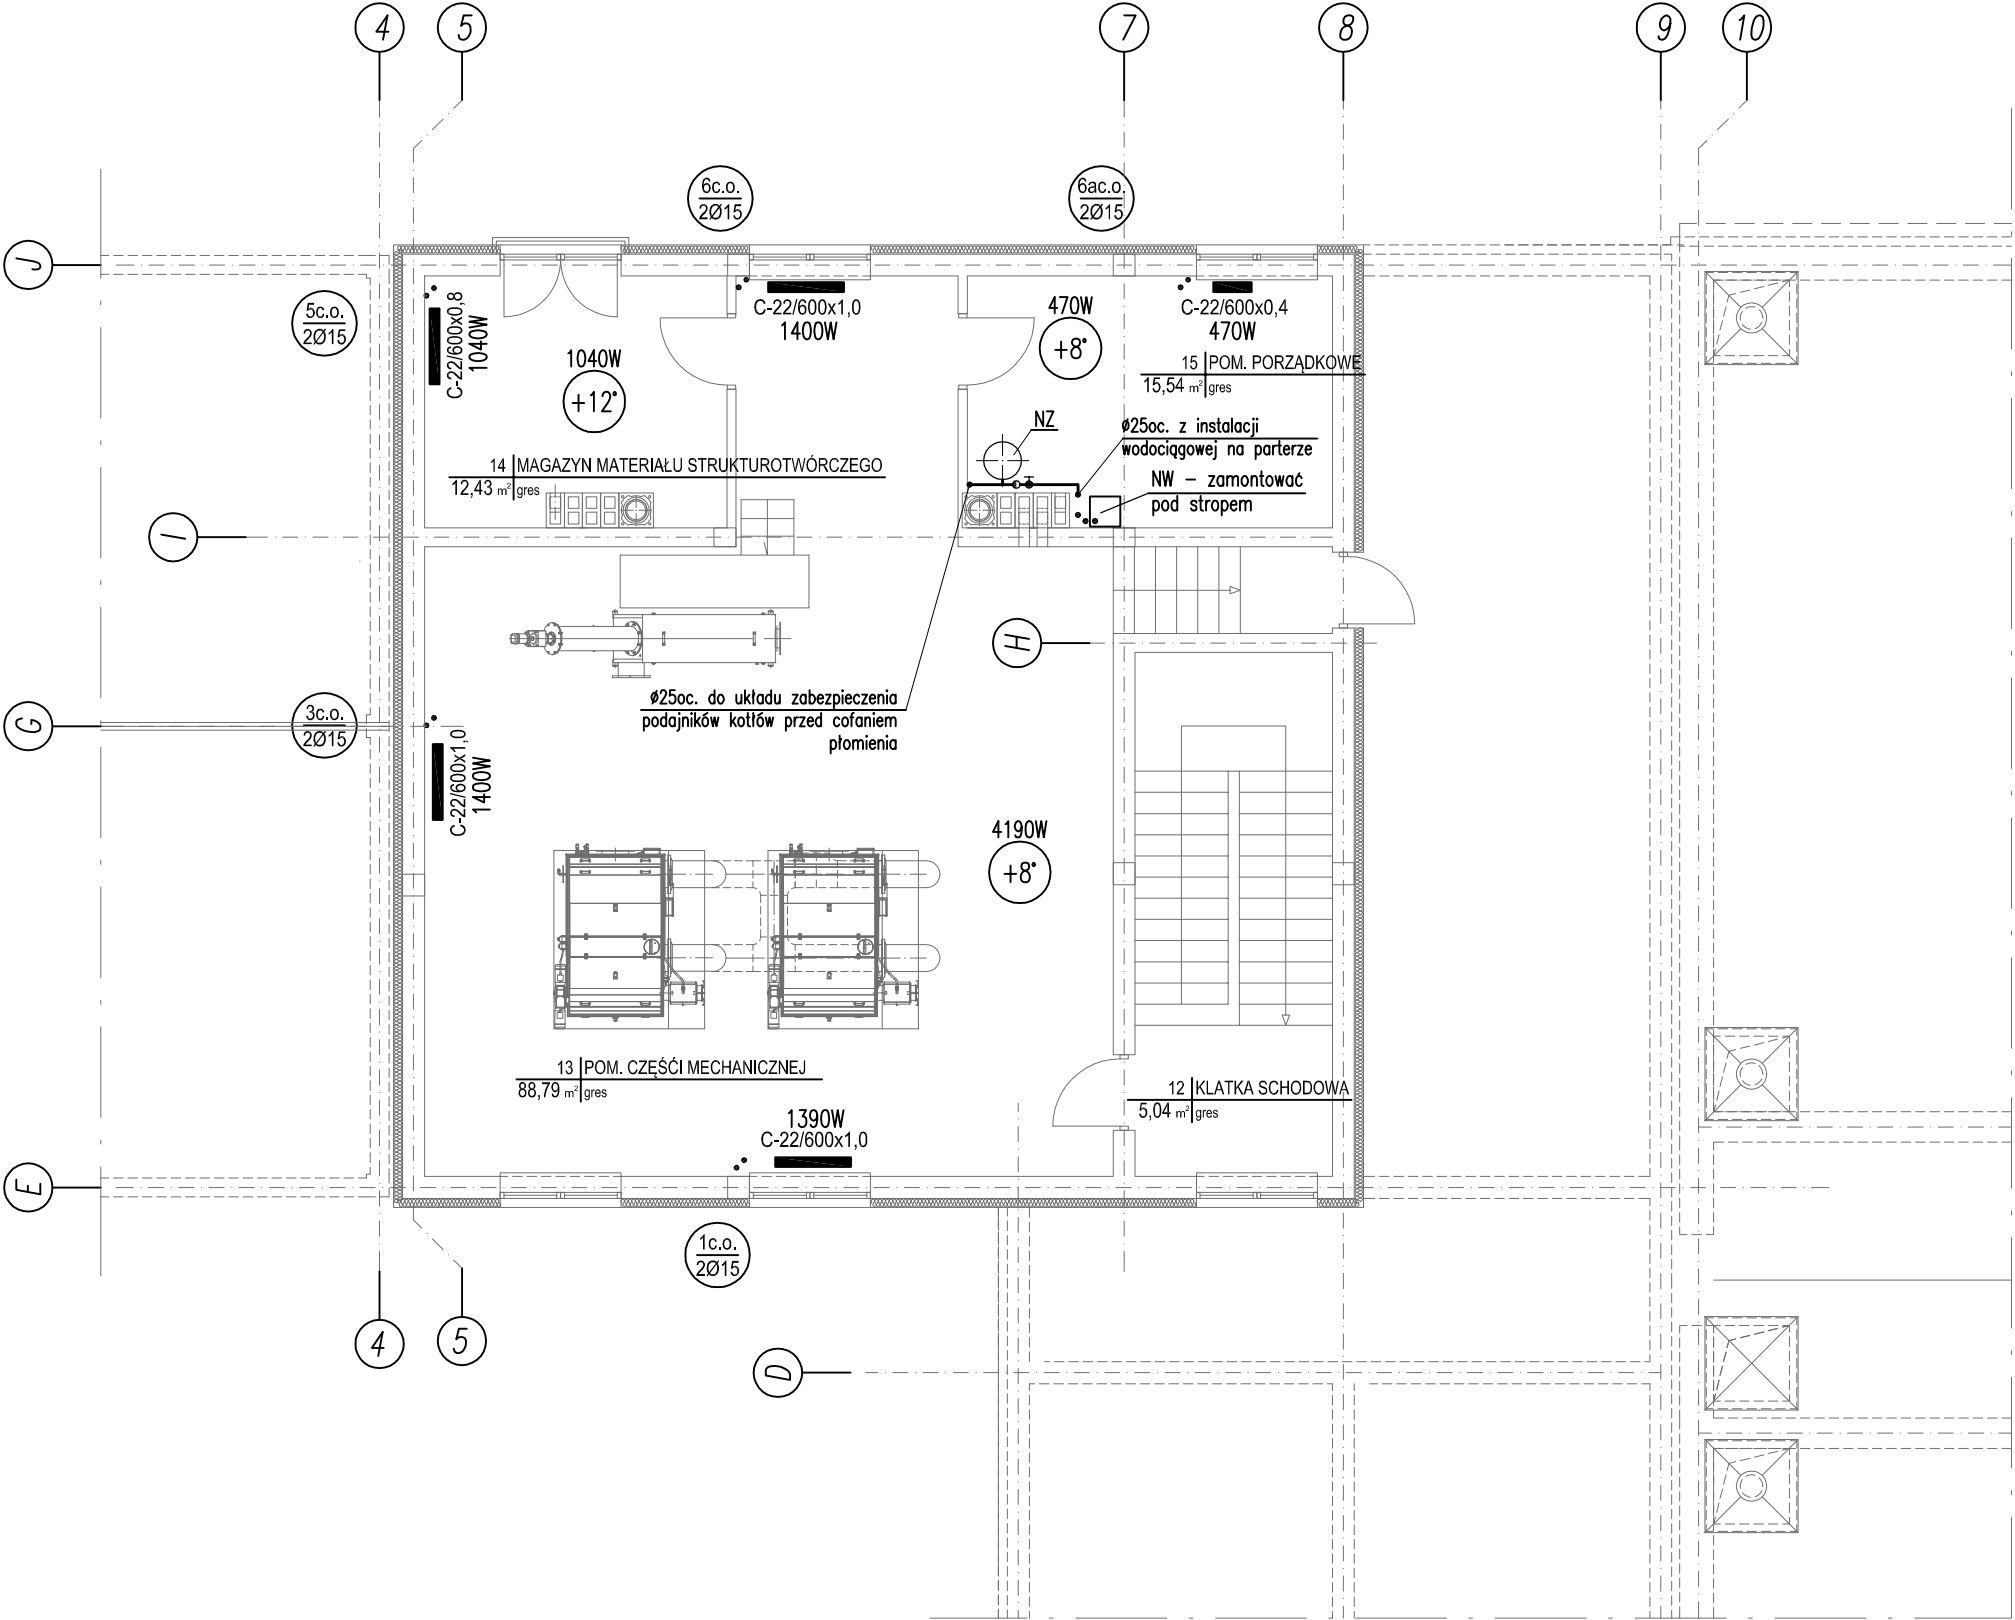

OBJAŚNIENIA:

- Rurociągi stalowe bez szwu przewodowe, k=0,1mm
- C-22/600x1,2 Grzejnik stalowy, płytowy, zasilanie z boku, wysokość, długość wg opisu.
- 7c.o. 2Ø20 Piony instalacji c.o.

		BIONOR Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858 www.bionor.pl; bionor@bionor.pl	
Obiekt: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W m. SĘDZISZÓW pow. JĘDRZEJÓW, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE			
Zamierzenie budowlane: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZÓW			
Branża: SANITARNA		Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
Nazwa rysunku: RZUT PIĘTRA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI		Skala 1:100	Data 05.2016 Nr rys. 18
	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektował	mgr inż. T. Religa	Upr.bud.Nr: PDK/0002@POOS/07 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ft: wod-kan., ciepł., wentyl. i gaz.	
Opracował	mgr inż. K. Piątek		
Sprawił	mgr inż. B. Olewińska	Upr.bud.Nr: KL-21/01 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ft: wod-kan., ciepł., wentyl. i gaz.-spec.-oczyszczalnie ścieków	