


OBWODY:

- | | |
|--|------------------|
| A. SIEĆ TELEINFORMATYCZNA KABEL UTP CAT 5e | wysokość h=30cm |
| B. INSTALACJA WIDEOFONU KABEL UTP CAT 5e | wysokość h=120cm |
| C. INSTALACJA SYSTEMU MONITORINGU KABEL UTP CAT 5e | wysokość h=230cm |
| D. INSTALACJA POWIADAMIANIA Z TOALETY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH KABEL UTP CAT 5e | |
| E. PRZEWODY HDMI ORAZ VGA DO POŁĄCZENIA PROJEKTORA | |

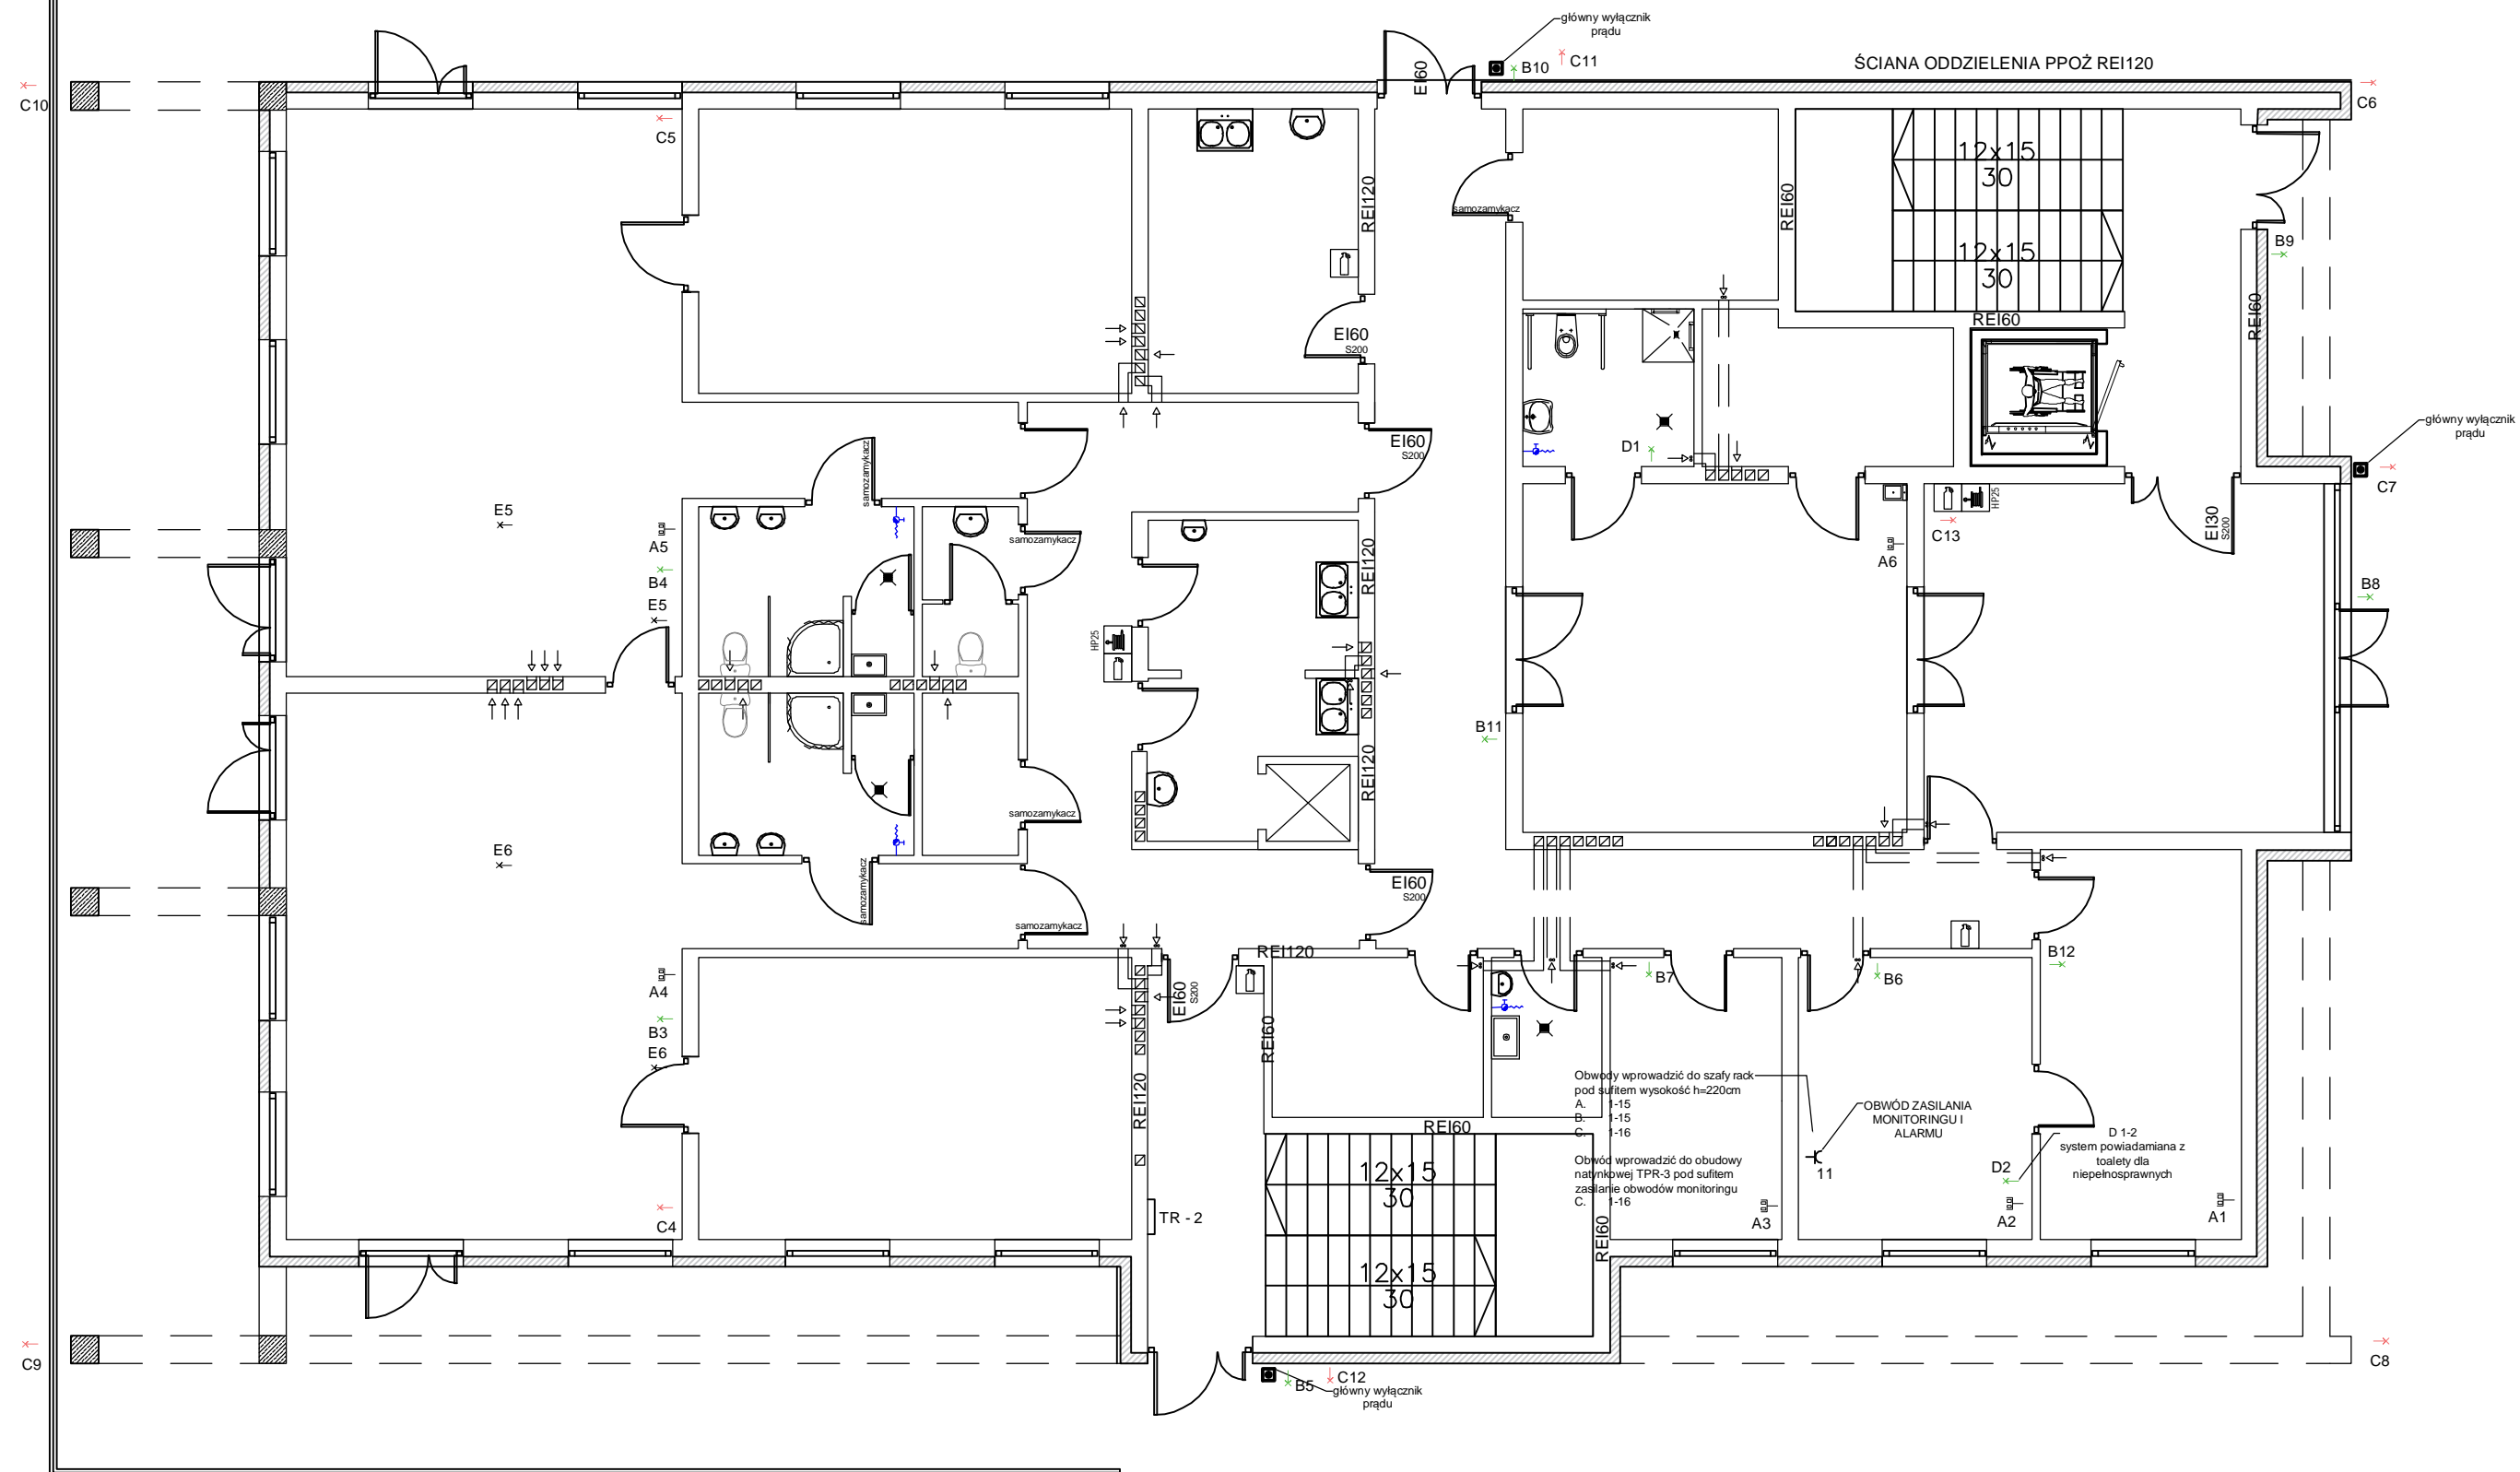

I NWESTOR:		GMINA SĘDZISZÓW ul. DWORCOWA 20, 28-340 SĘDZISZÓW			
I NWESTYCJA:					
BUDOWA ŻŁOBKA PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W SĘDZISZOWIE					
BIURO PROJEKTOWE: Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD" inż. Benedykt Reder ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz					
NAZWA RYSUNKU PLAN INSTALACJI PARTER NISKOPRĄDOWA				SKALA: 1:100	
				BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY				DATA: 03.12.2018 r.	
				NUMER RYSUNKU: E - 11	
FUNKCJA: PROJEKTANT Branża: elektryczna		INŻ. MIECZYŚLAW ZWOLIŃSKI upr. instalacyjne - elektryczne nr 81/GD/01 POM/IE/5668/01			PODPIS:
FUNKCJA: SPRAWDZAJĄCY Branża: elektryczna		MGR INŻ. JÓZEF KOPROWSKI upr. instalacyjne - elektryczne nr POM/El/12207/01			PODPIS: